


TENGIMYND AF LJÓSUM Í SRAURUM
STAURALJÓSI VÍR REIÐSTÍGI Á MÍNNAGRÖÐ.
FÁR TENGINGAR STAURALJÓSI SKAL LEGGJA SÍK SMÁR GOMASTRENG
TIL TENGINGAR Á STAURALJÓSI.

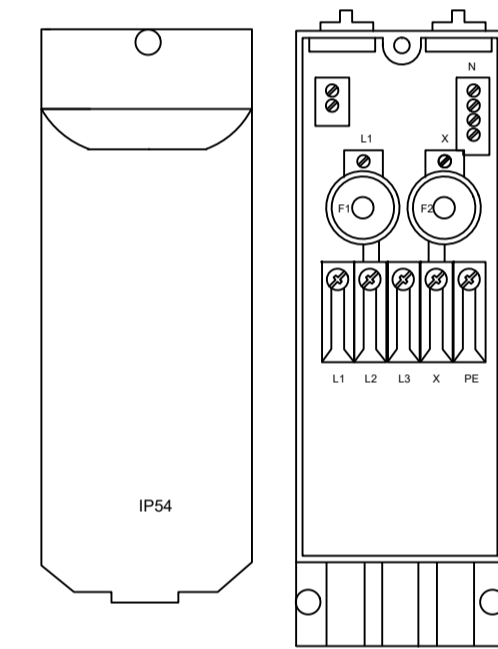

TENGIBOX Í LJÓSASTAURUM
MYND AF OFAN ER DÆMI FYRIR BÚNAÐ SEM LAGT ER TIL ÁD VEBDI
NOTAÐUR Í TENGINGU ALLRA LJÓSASTAURA. HEIMILT ER ÁD NOTA ANNARSKONAR
BÚNAÐ SEM UPPFYLIR SÖMU KRÖFUR OG GÆÐI OG NOTAGILDI. NOTAÐUR BÚNAÐUR
VERÐUR ÁD UPPFYLJA KRÖFUR OG VIÐURKENNDUR AF LÖGGLITRI SKOÐUNARSTOFU.


SKÝRINGAR REIÐSTÍGSLÝSINGAR:

Áður en verktaki hefur framkvæmdir skal hann afla sér upplýsinga um hugsanlegar lagirnir í jöru á framkvæmdarsvæðinu.


Strengir fyrir reiðstígslyngu eru 4x10mm² Cu.
Ljósastaurar eru merktir L1, L2 eða L3 sem segir inná hvaða fasa ljósin skulu tengjast.
Verkkaupi skaffar staura ásamt ljósum.
Hér er sýnt jarðvinnusnið fyrir 6,3m staur, ef staurinn er lægri er holan 20cm grynri.
Verktaki skal setja niðurgrafið jarðskaut (sérstakt jarðskaut), 5 metra af 25mm² berum eirvír sem hringa skal um alla ljósastaura.
Einnig skal verktaki leggja beran jarðvír í skurstæði ljósastrangs, sjá jarðvinnuþversnið á teikningu R1-001.

① Hér skal tengja nýju reiðstígslynguna inná staur GL00360 sem er til staðar

Ljósastrengur Jarðvinnusnið

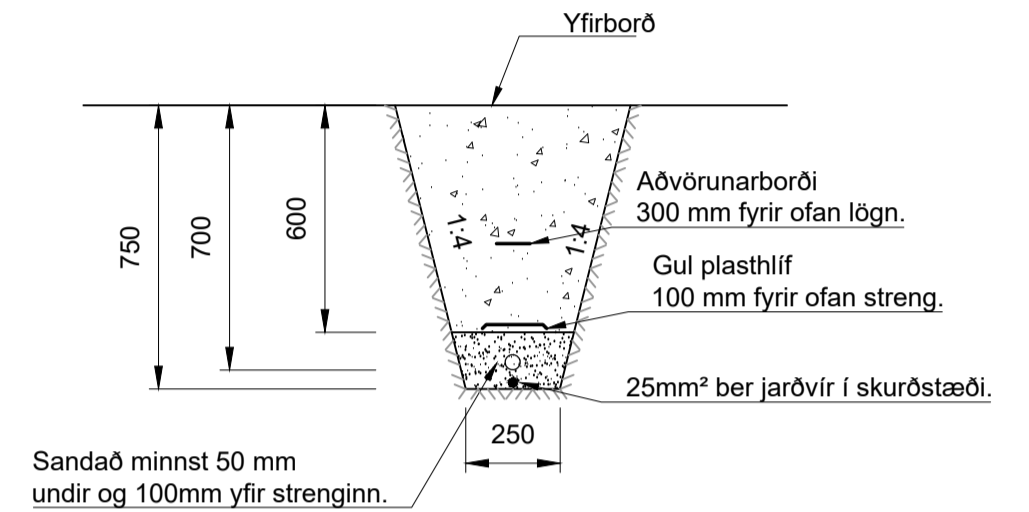

DÆMIGERÐ MYND AF FRÁGANGI LJÓSASTAURA OG LAGNA Í SKURDUM VÍÐ 6,3M STAURA VÍÐ REIÐSTÍGA

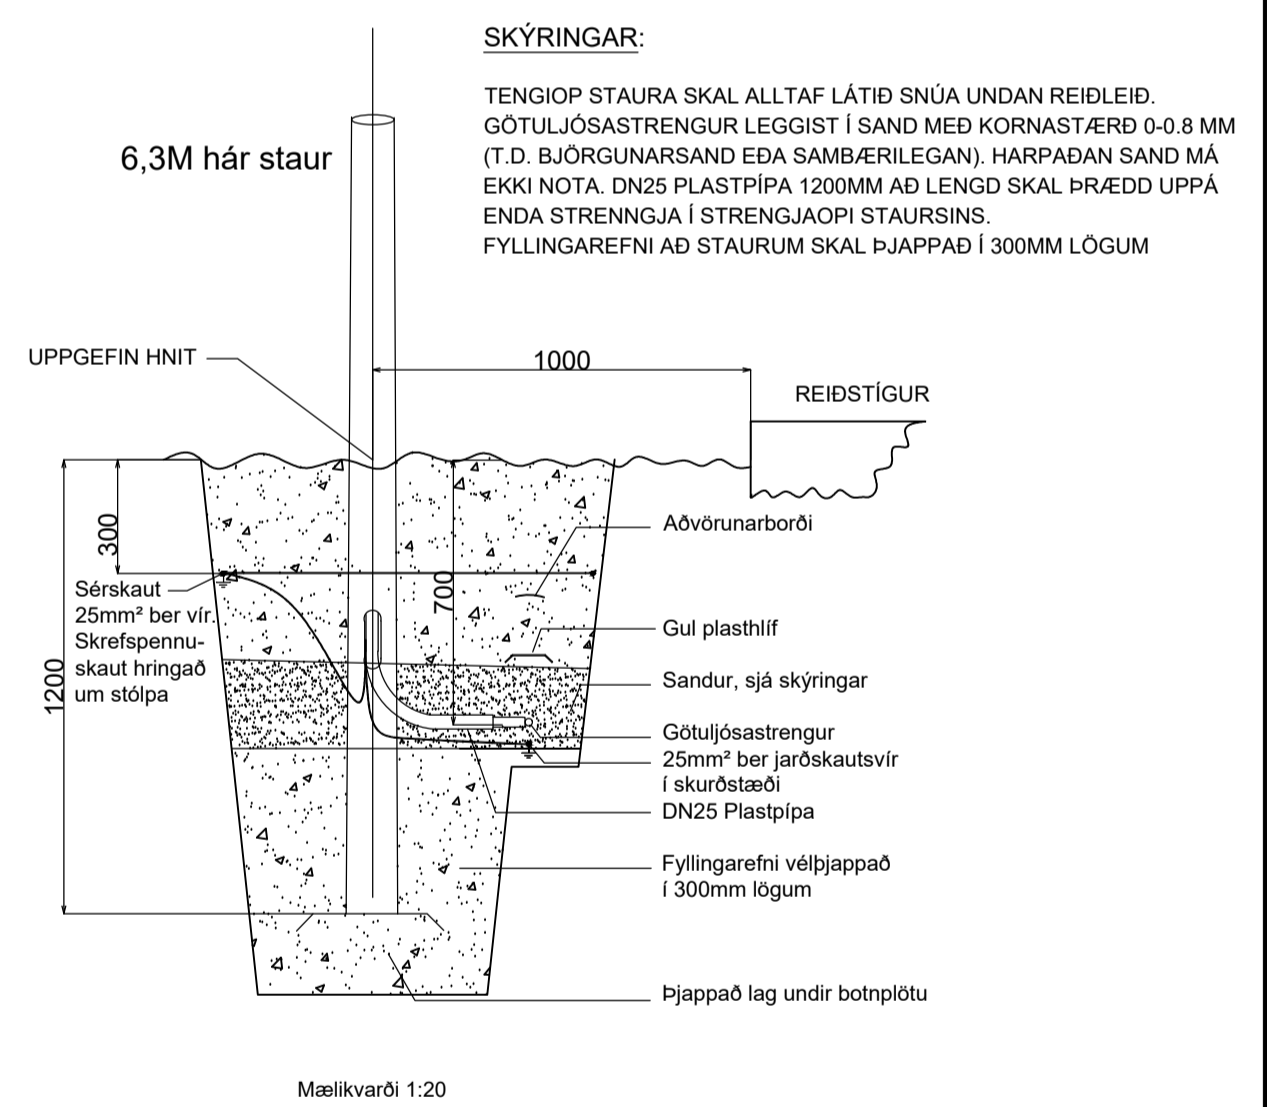

Nr.	Dags.	Breyting.	Mkv.:	Dags:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:	Samþ.
Frumstærð blaðs A1	Minnkað í mkv.1:2 A3	1:2000, 1:20	Hannað:	Teiknað:	Yfirf.:	R1-001	
VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURNESJIA Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Vefang: http://www.vss.is Netfang: vs@vss.is Sími: 4 200 100			Reiðstígur austan við Mánagrund Reykjanesbæ Lágsþenna-Stauralýsing á reiðstíg-Skýringar Yfirlitsmynd, tengimynd og jarðvinnuþversnið				
Samþ: Ingimundur P. Guðnason KÍ:281049-3489			Hönnunarskýr: Ingibjör Björnsson KÍ:130284-2639				